



Бирка «Пожарный рукав»

Размер бирки: 70 × 115 мм  
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, односторонняя

Артикул: T01-1256




Бирка «Использование пожарного рукава»

Размер бирки: 70 × 115 мм  
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, двусторонняя

Артикул: T01-2257

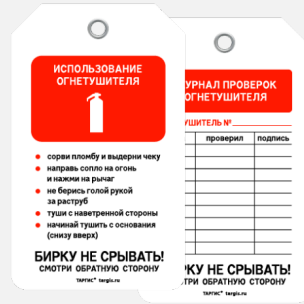


Бирка «Использование огнетушителя»

Размер бирки: 70 × 115 мм  
Ø люверса: 4 мм

PVC plastic, двусторонняя

Артикул: T01-2258

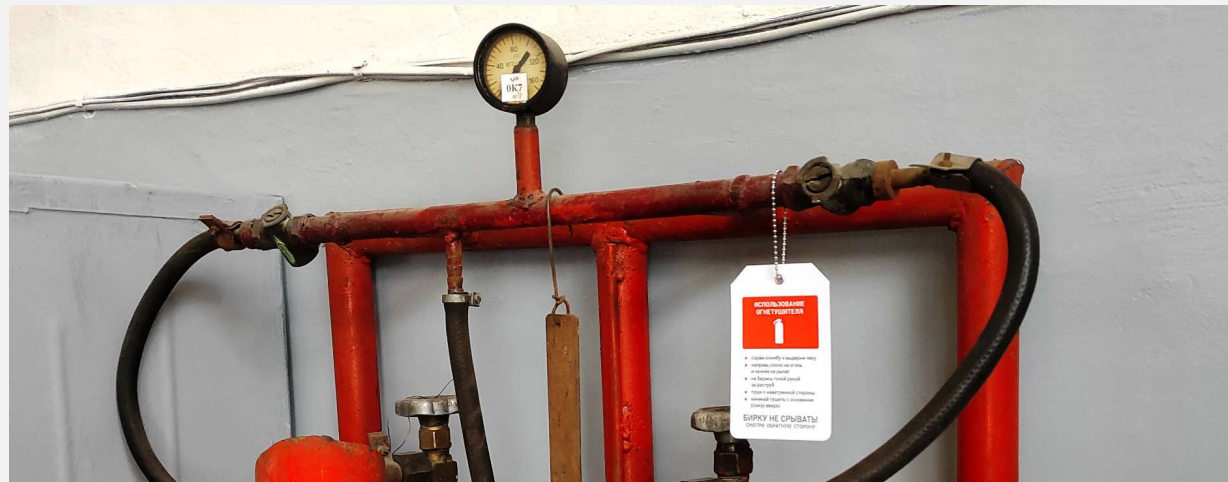

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на [info@targis.ru](mailto:info@targis.ru).

# СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

## МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения – красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.