




Бирка
«Высокая температура!»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, двусторонняя
Артикул: T01-2045



Бирка
«Не включать!»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, двусторонняя
Артикул: T01-2046

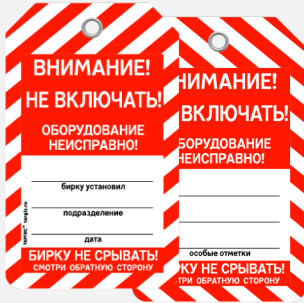

Бирка
«Не включать!»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, двусторонняя
Артикул: T01-2047




Бирка
«Фильтр газовый»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1065



Бирка
«Счетчик газа»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1066




Бирка
«Предохранительный клапан»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1068

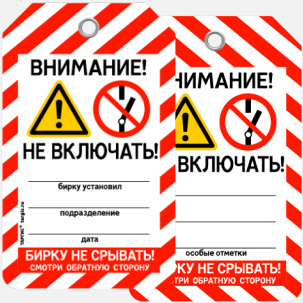


Бирка
«Не включать!»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, двусторонняя
Артикул: T01-2048




Бирка
«Кран шаровой»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1063




Бирка
«Вентиль газовый»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1064



Бирка «Регулятор давления газа»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1069



Бирка «Клапан запорный электромагнитный»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1070



Бирка «Насос циркуляционный»
Размер бирки: 70 × 115 мм
Ø люверса: 4 мм
PVC plastic, односторонняя
Артикул: T01-1011

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

Для заказа бирки с индивидуальным наименованием — напишите нам на info@targis.ru.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ МАРКИРОВКИ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



02

МАРКИРОВКА СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Согласно ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» на станциях пожаротушения, в том числе насосных станциях необходима маркировка водяных и пенных установок пожаротушения, роботизированных пожарных комплексов, установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения, аппаратуры управления, трубопроводов воды, газа, пара и прочих веществ, применяемых в системах пожаротушения.

Необходимо наличие пожарных знаков безопасности, маркировочных бирок на оборудование и пожарные огнетушители, рукава и вьюшки.

Системы пожаротушения маркируются самоклеящимися маркерами и лентами, бирками из пластика и металла, табличками на оборудование, знаками безопасности, в том числе фотолюминесцентными, а так же световыми табло с предупреждающими, аварийными надписями.

Преобладающий цвет в маркировке пожаротушения — красный.

Мы маркируем системы и станции пожаротушения более 10 лет. Бесплатно подберем необходимую маркировку по вашему проекту.